


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/4

Data 2012-11-24

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Judziki	Judziki		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D1	D2-3	3,58	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		4	

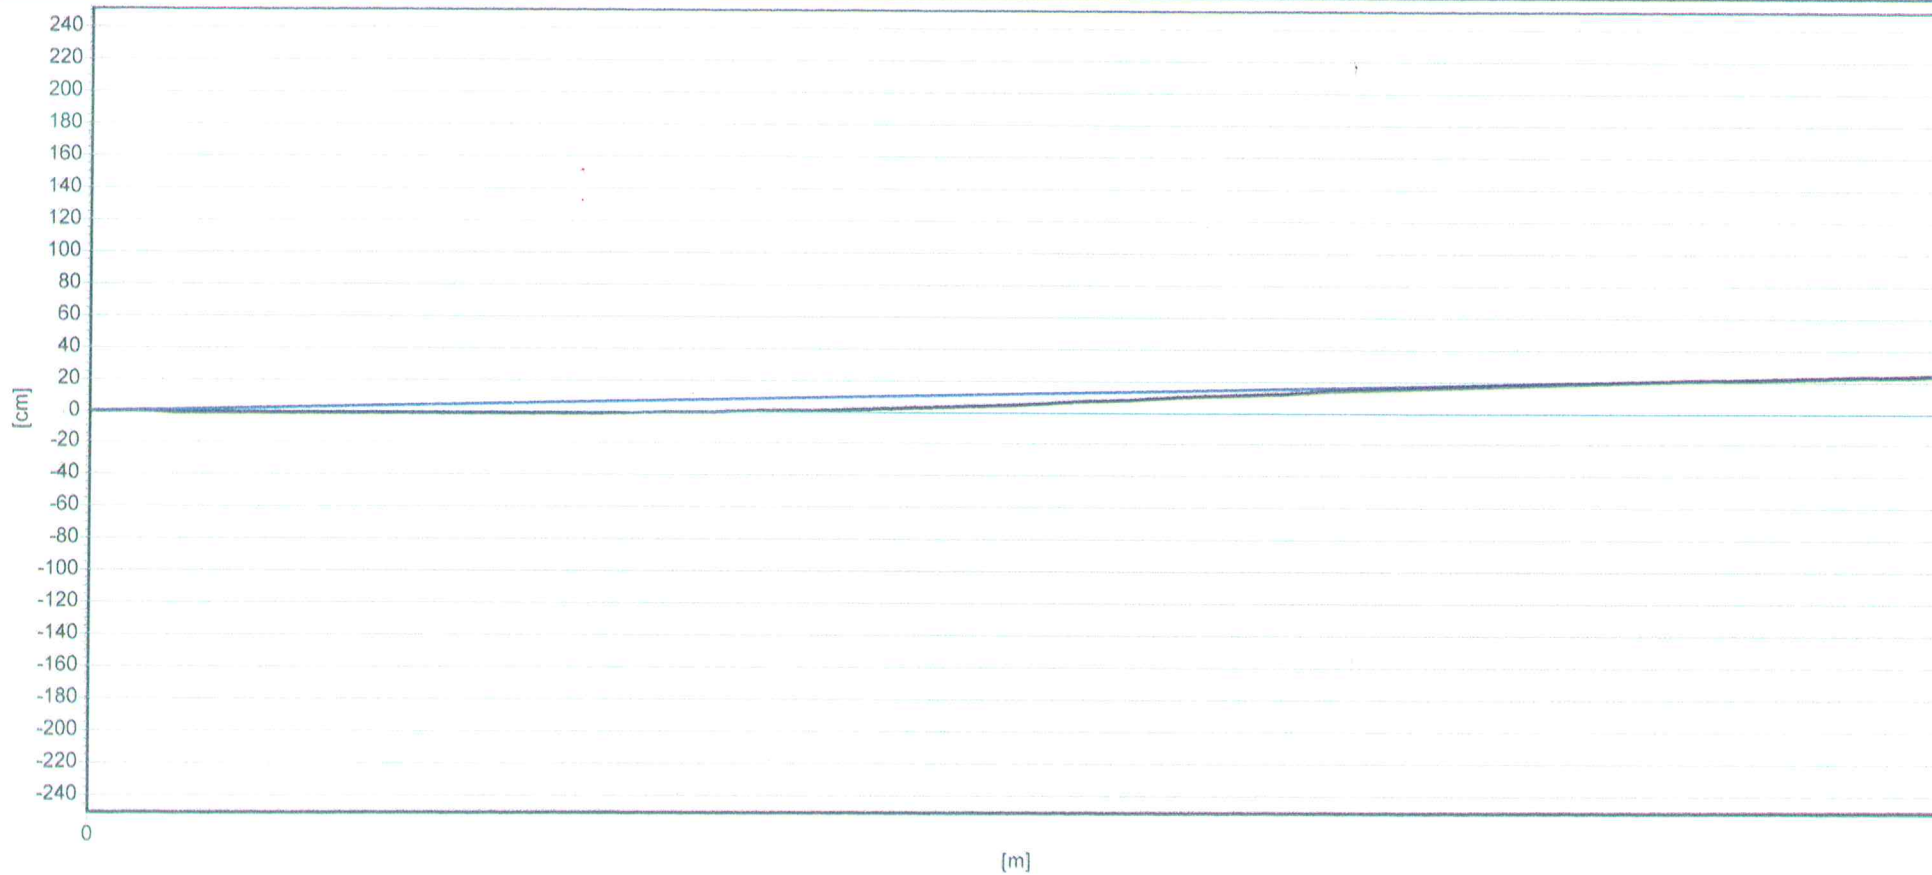

— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/3

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Judziki	Judziki		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D5	D4-3	28,48	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		3	

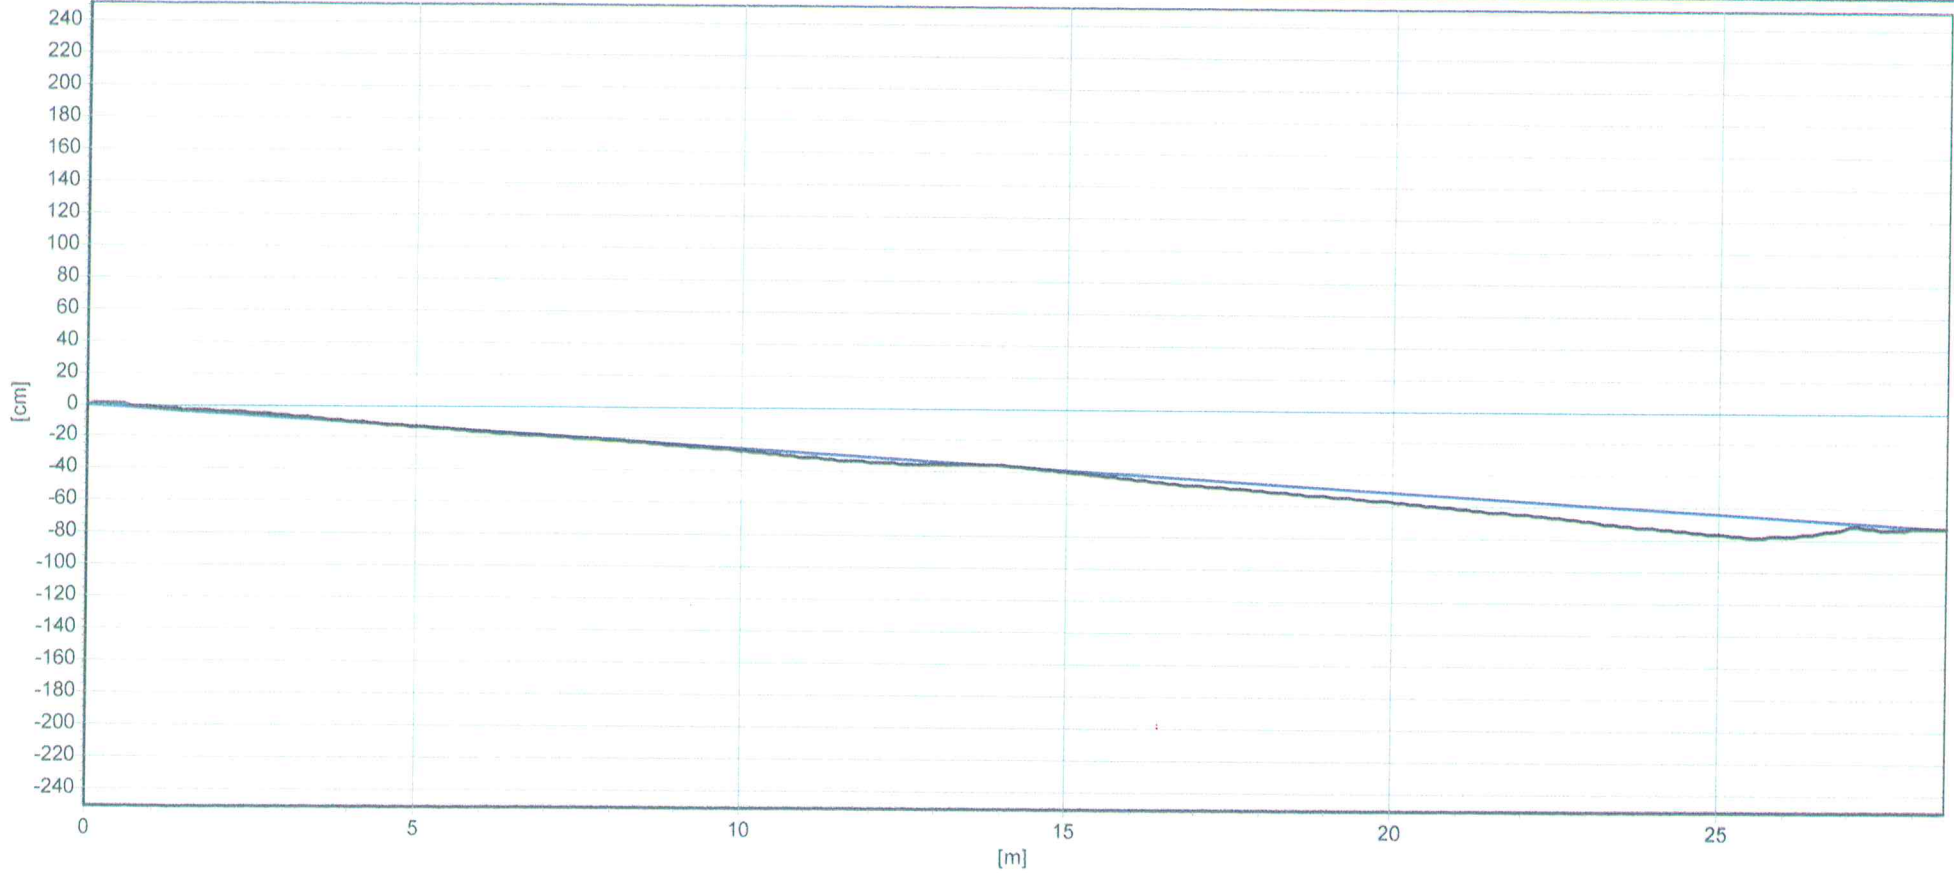

- Średni - Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833


Przebieg z inspekcji numer 1/2

Data 2012-11-24

Podawca

mina Elk

Identyfikator	Miejscowość	Ulica		
I-300	Judziki	Judziki		
Stacja	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
5	D11	27,78	PCV	200
Typ kanału	Kierunek badania	Numer odcinka		
rawitacja	Przeciw spadek	2		

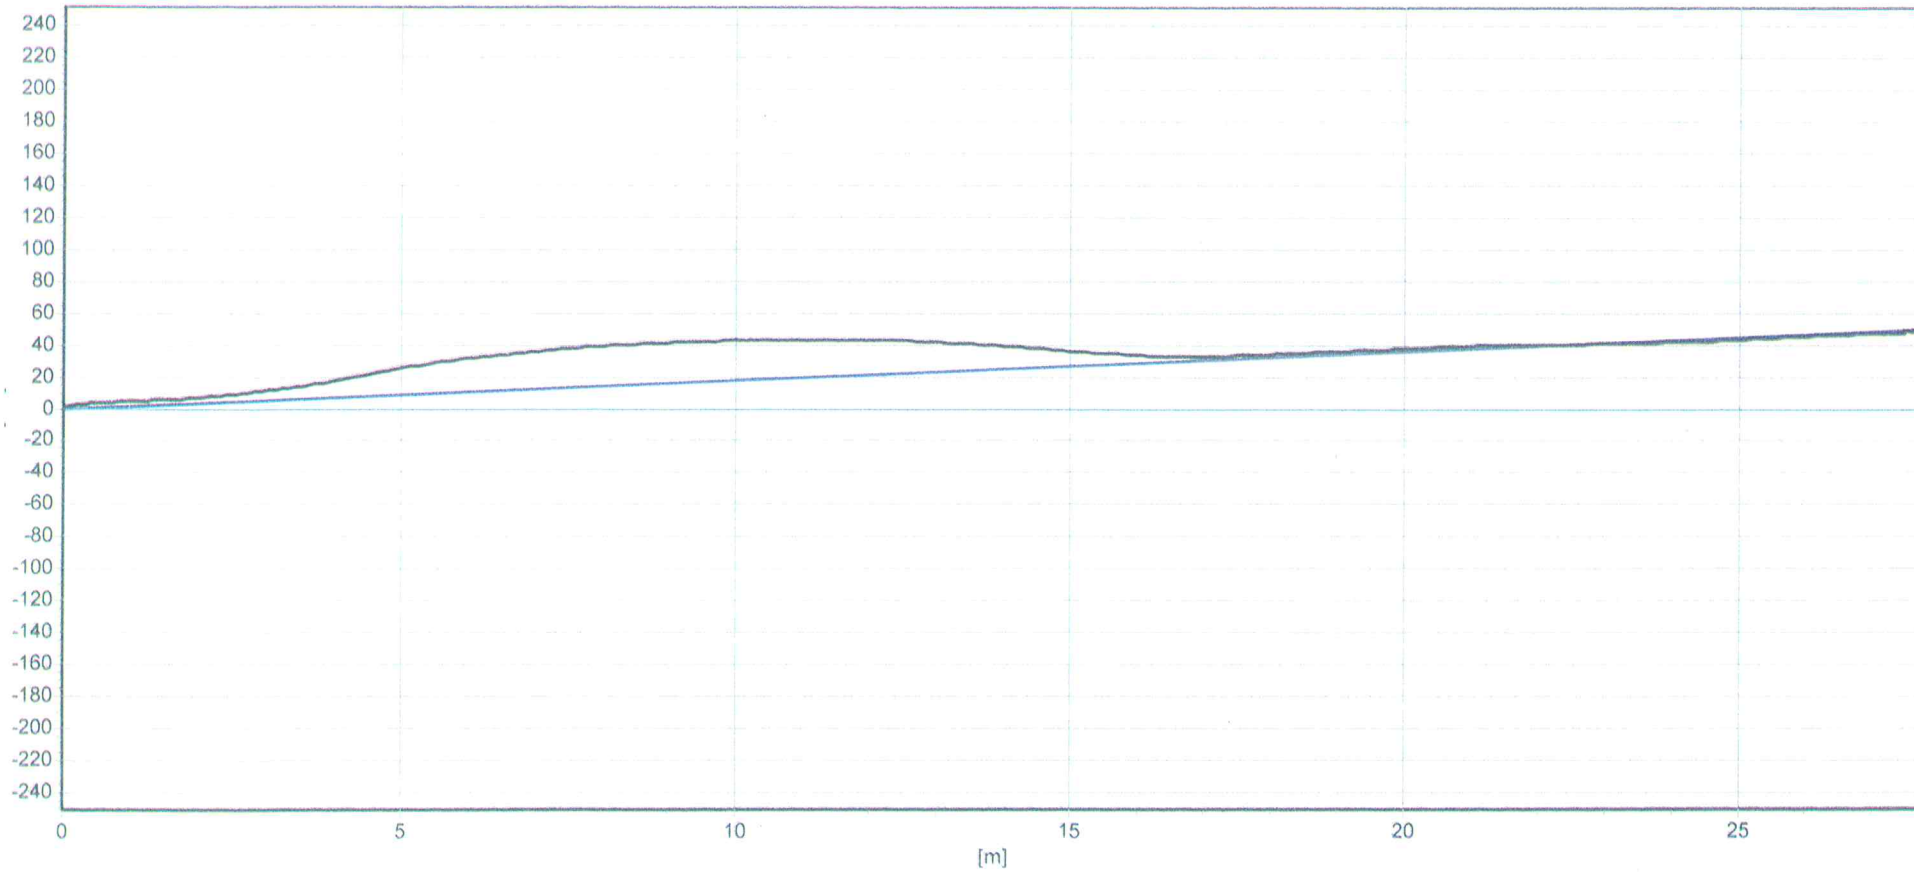

— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/1

Data 2012-11-24

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Judziki	Judziki		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
D5	D6-7	37,20	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		1	

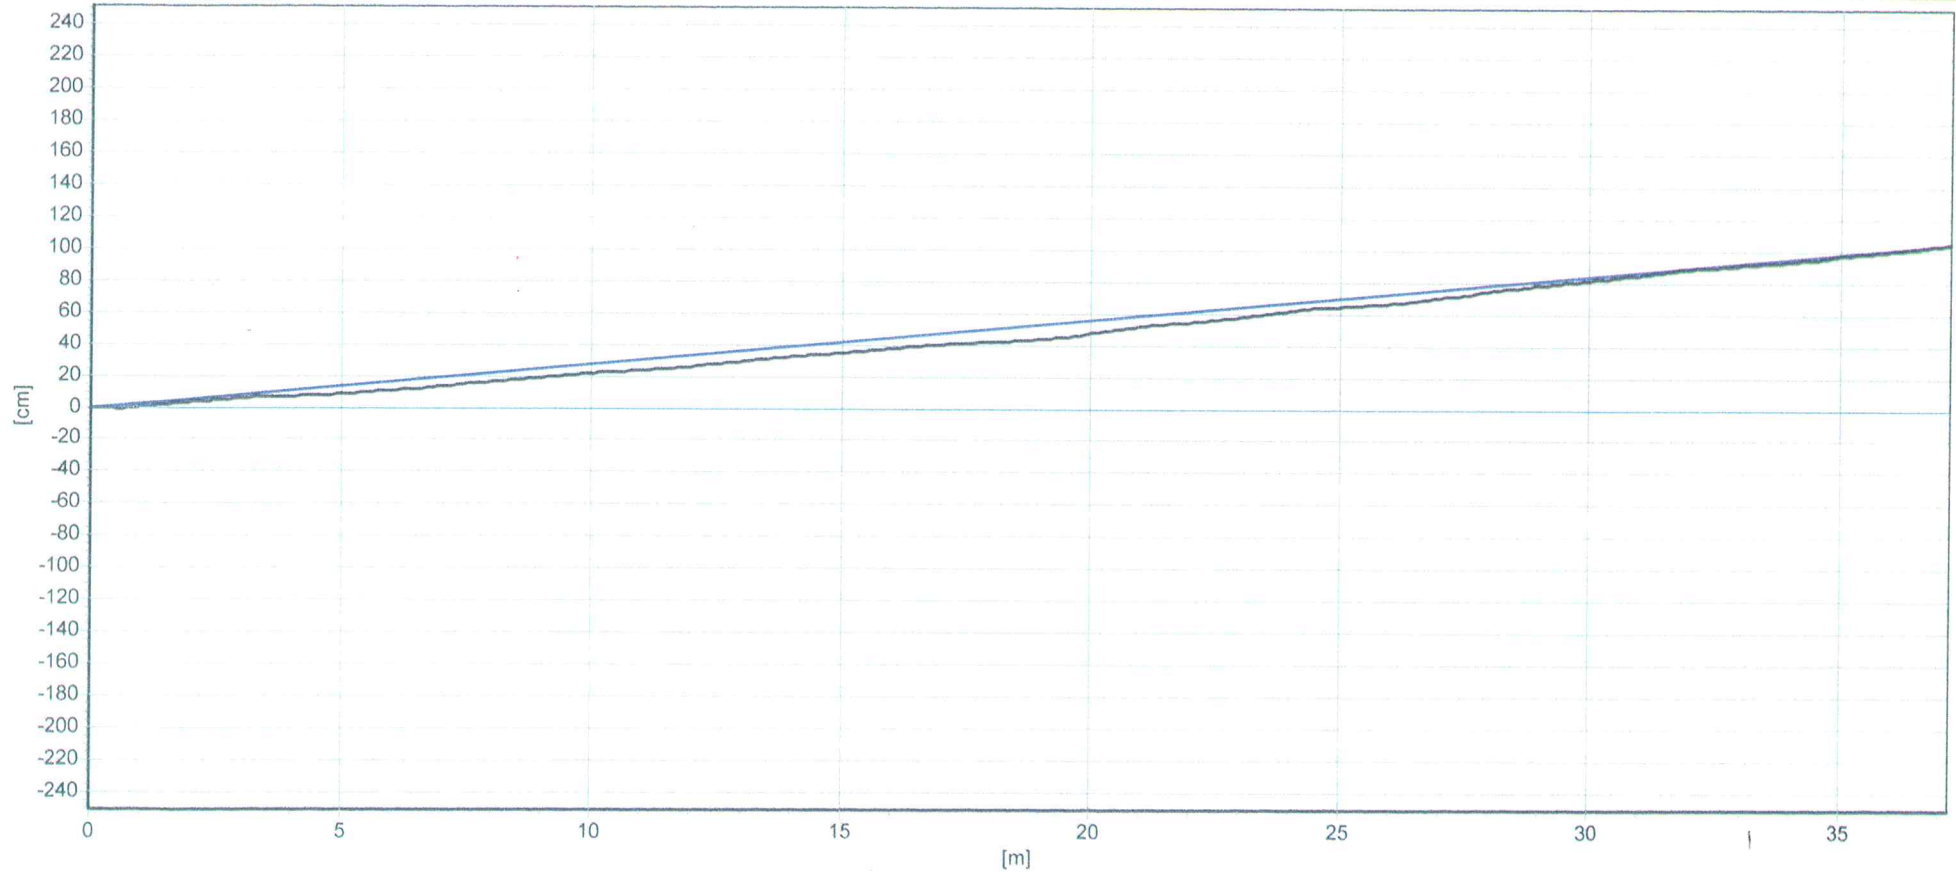

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/2

Data 2012-11-24

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki PM2	Do studzienki M21	Długość odcinka (m) 34,58	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 2	

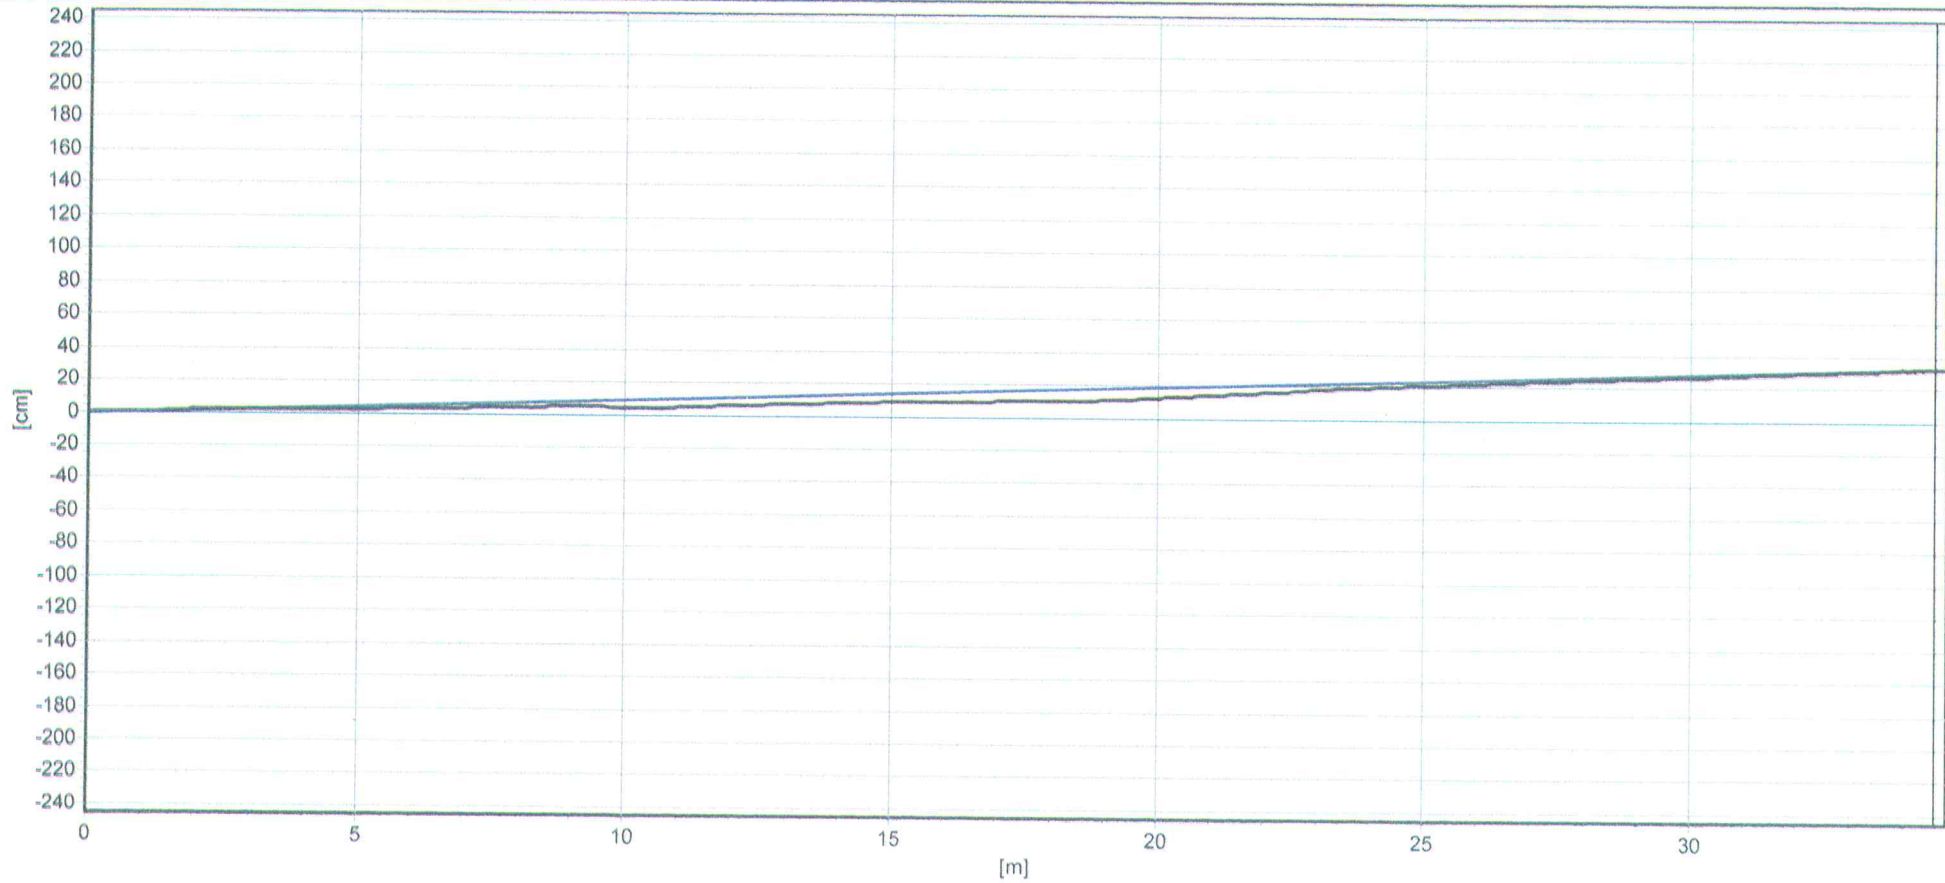

-- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/3

Data 2012-11-24

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Moldzie	Ulica Moldzie		
Od studzienki M7	Do studzienki M8-M9	Długość odcinka (m) 37,84	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka 3	

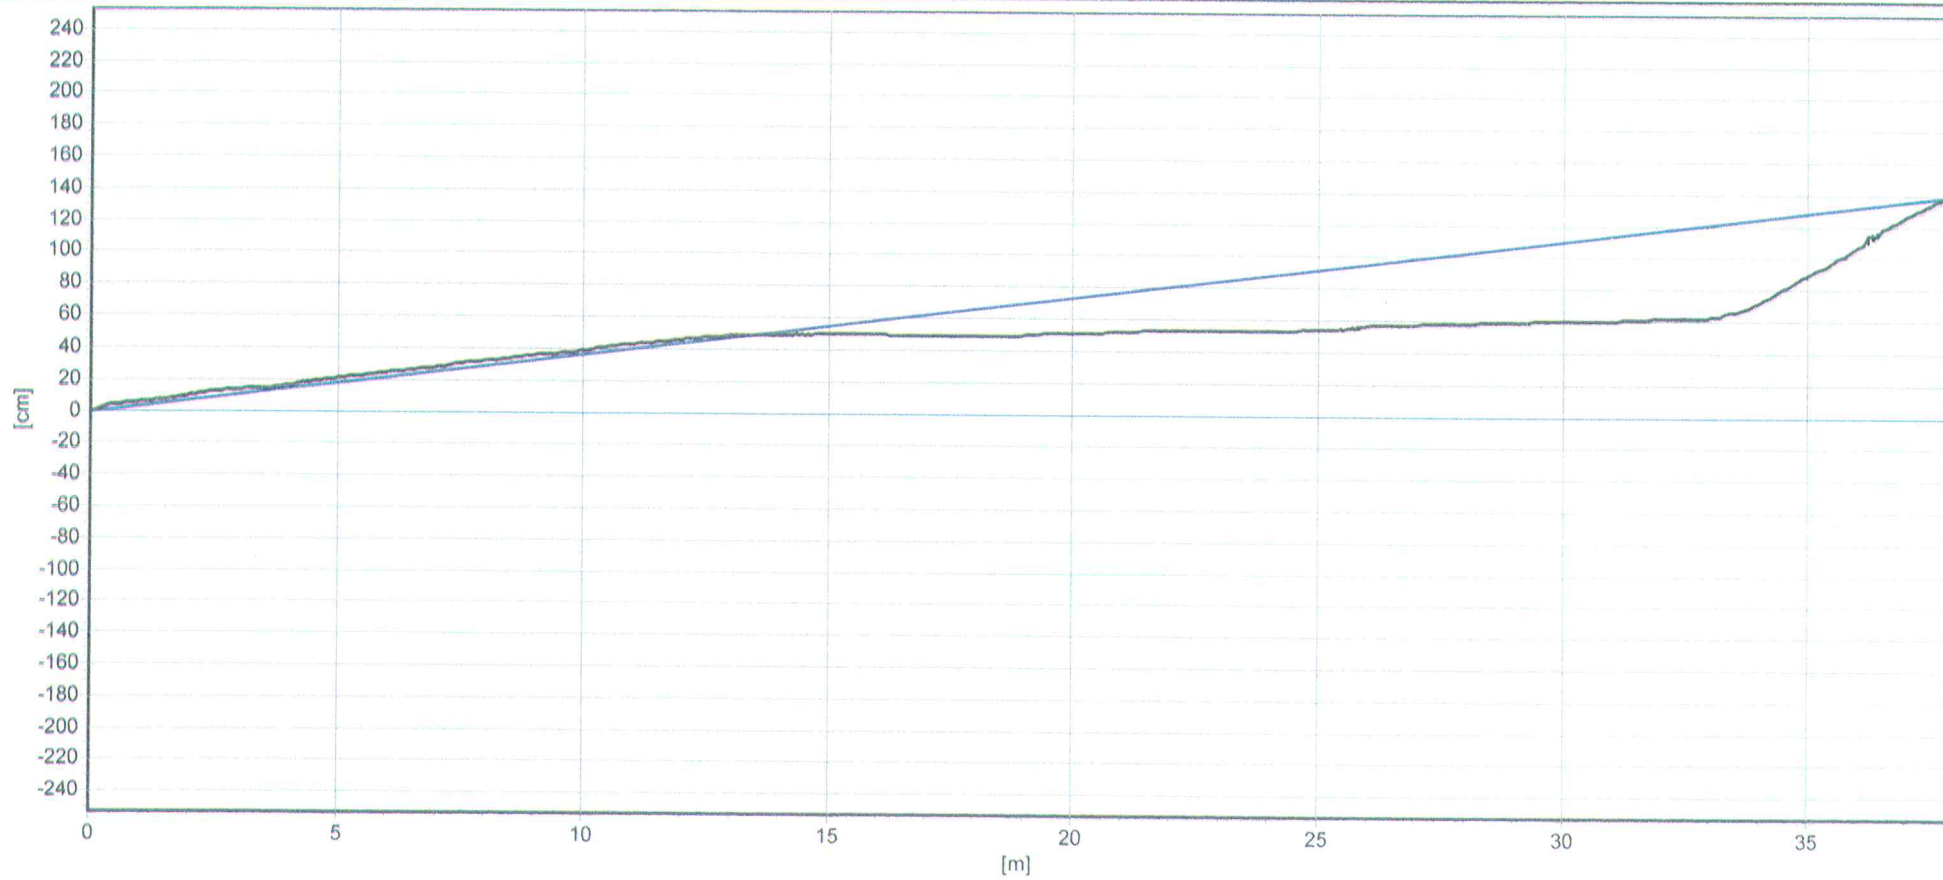

— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/4

Data 2012-11-24

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Moldzie	Ulica Moldzie		
Od studzienki M7	Do studzienki M5	Długość odcinka (m) 77,26	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka 4	

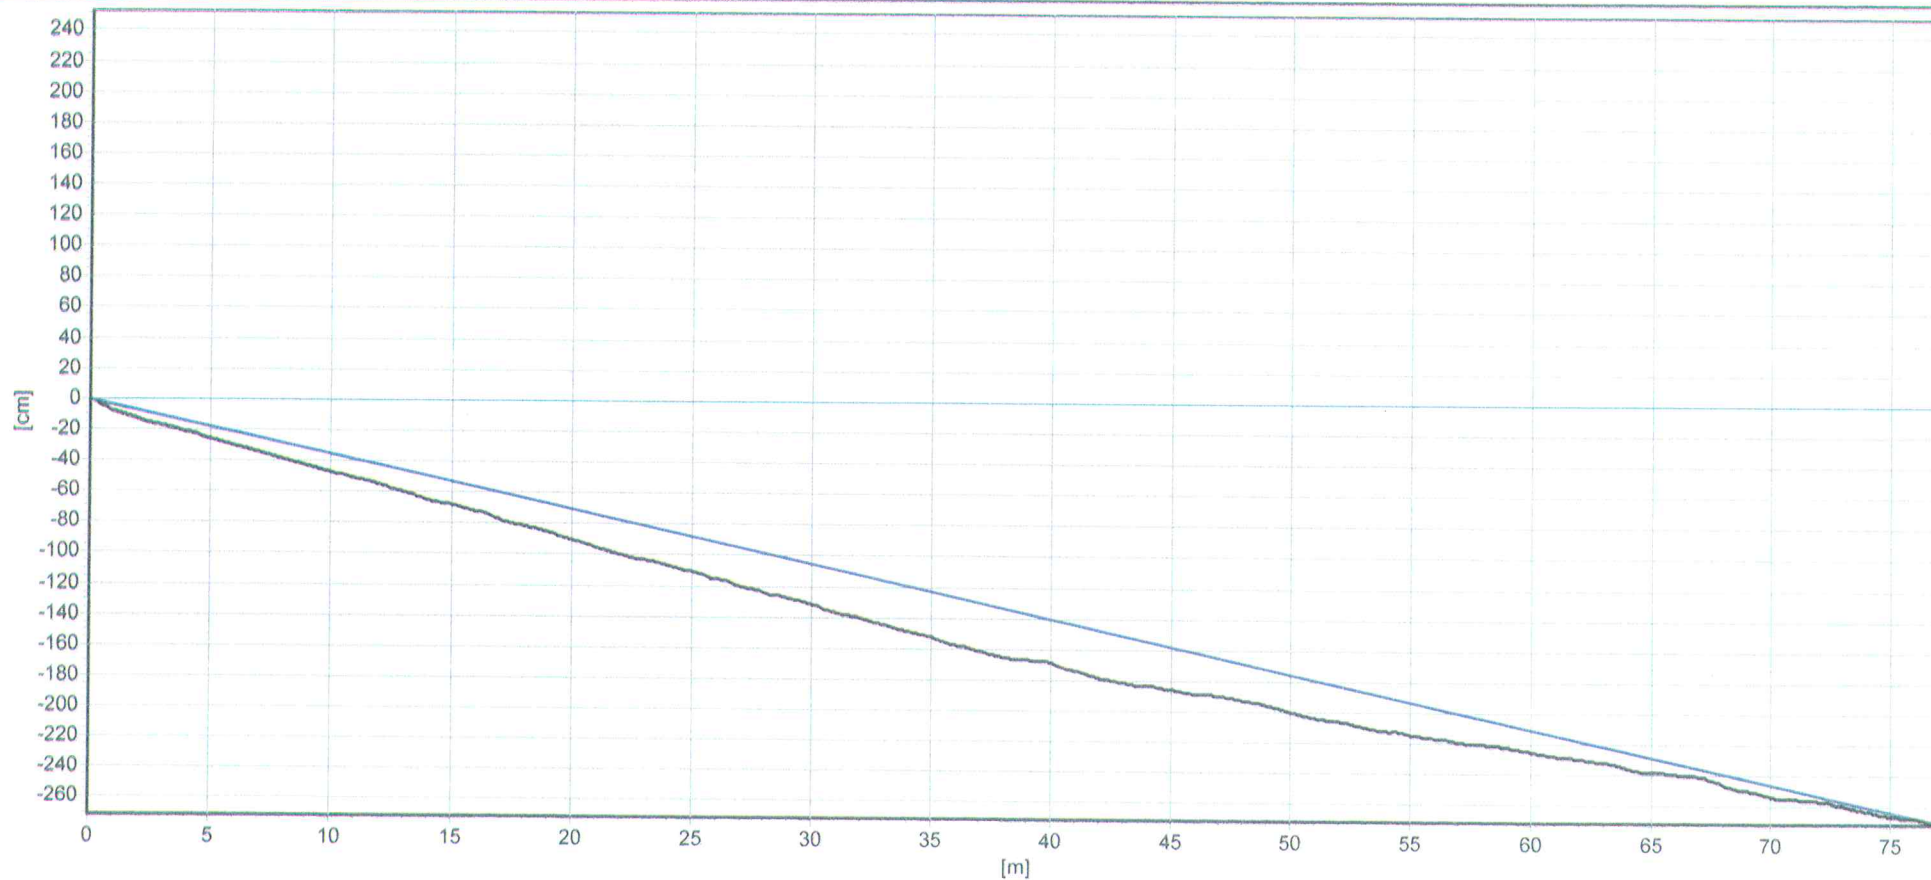

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/5

Data 2012-11-24

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Mołdzie	Ulica Mołdzie		
Od studzienki M12	Do studzienki >M15	Długość odcinka (m) 65,04	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	Kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 5	

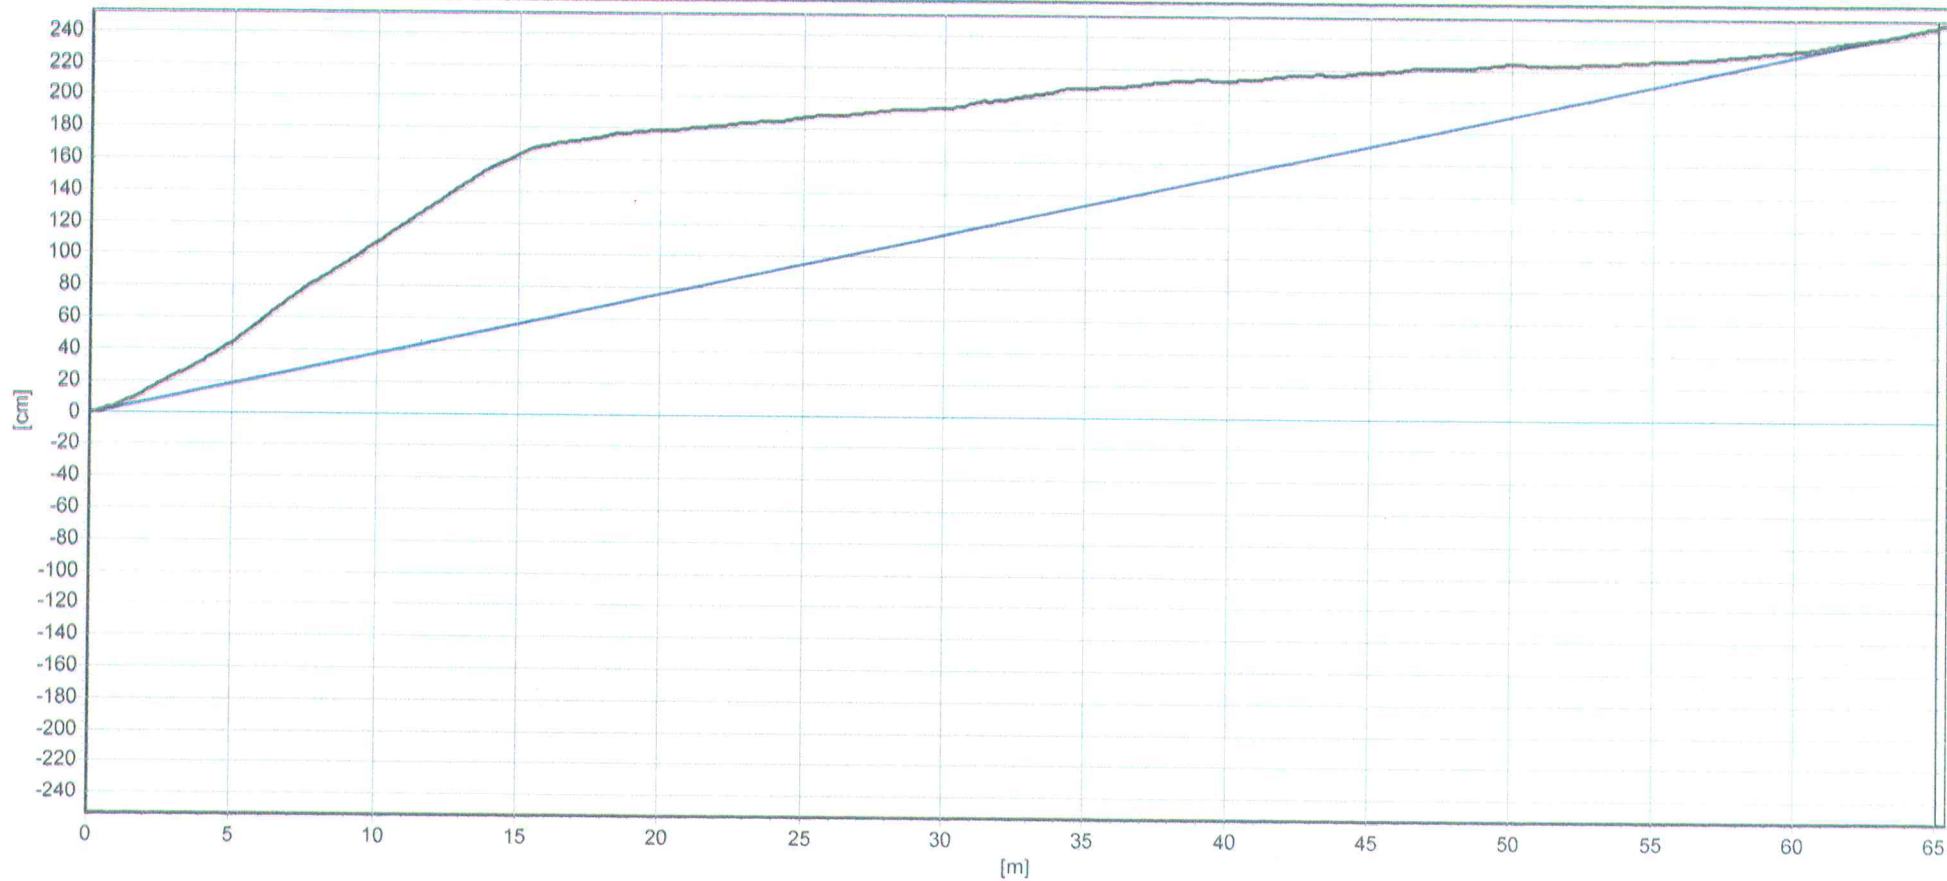

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/6

Data 2012-11-24

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Mołdzie	Ulica Mołdzie		
Od studzienki M12	Do studzienki M7	Długość odcinka (m) 27,44	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 6	

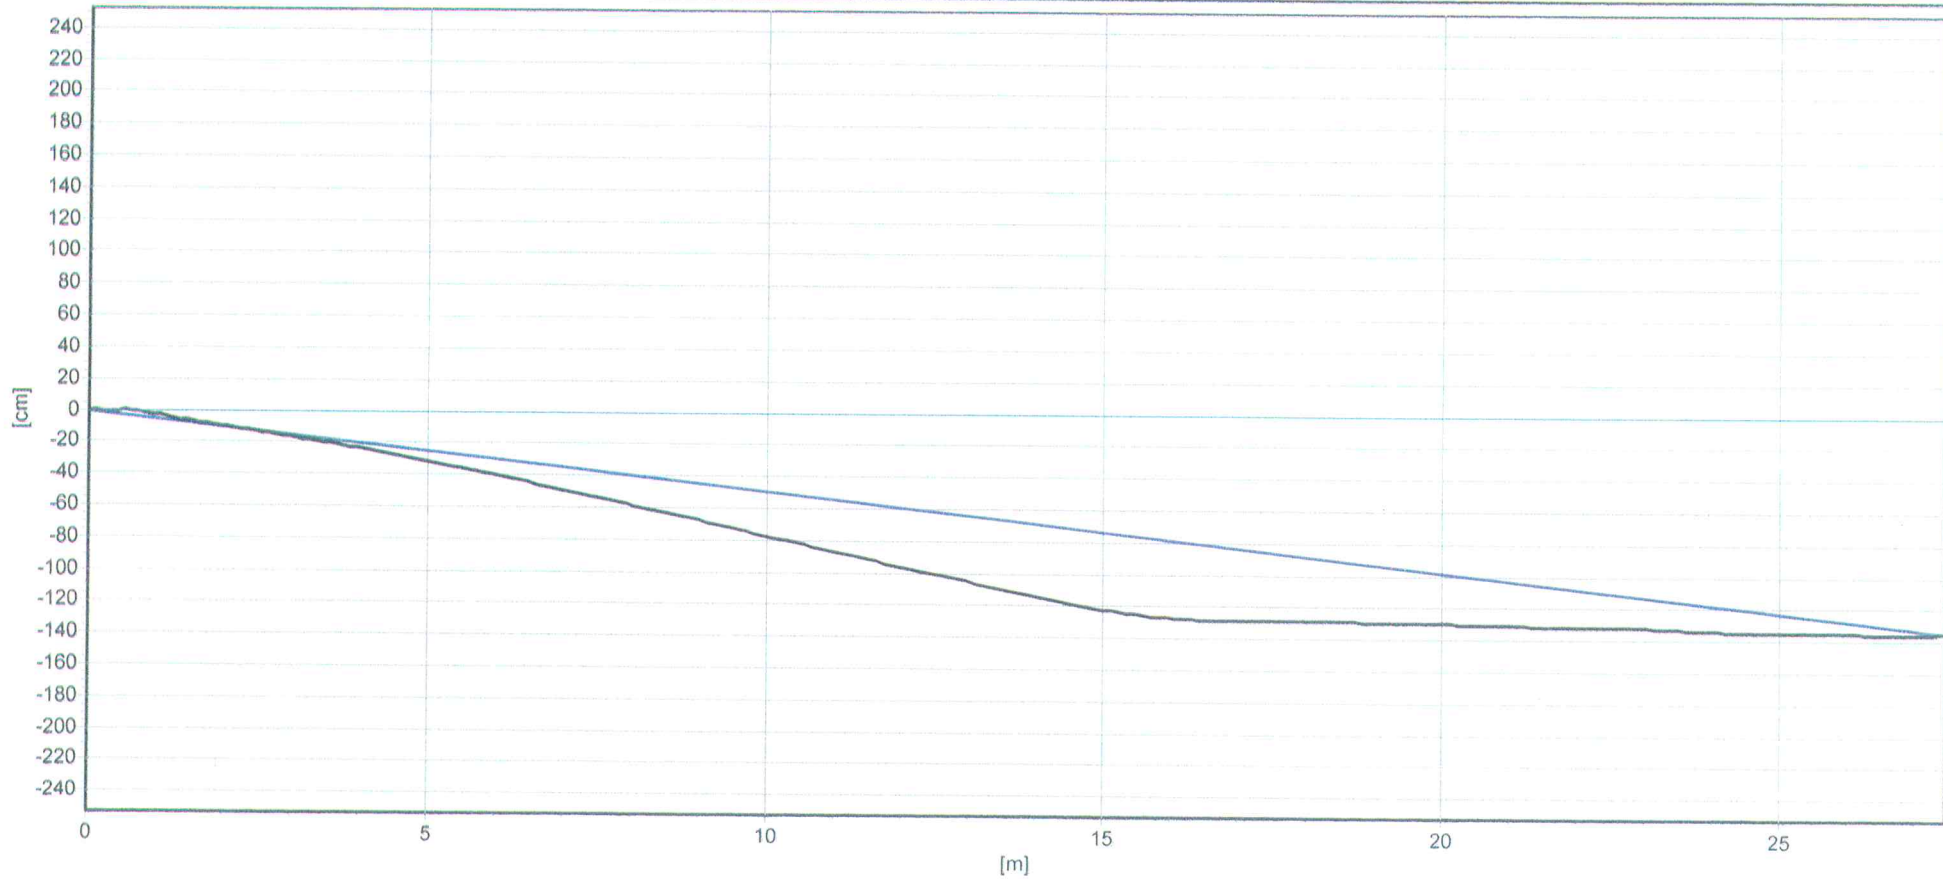

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/9

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki	Do studzienki	Đługość odcinka (m)	Material	Profil
M36	M38	102,48	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		9	

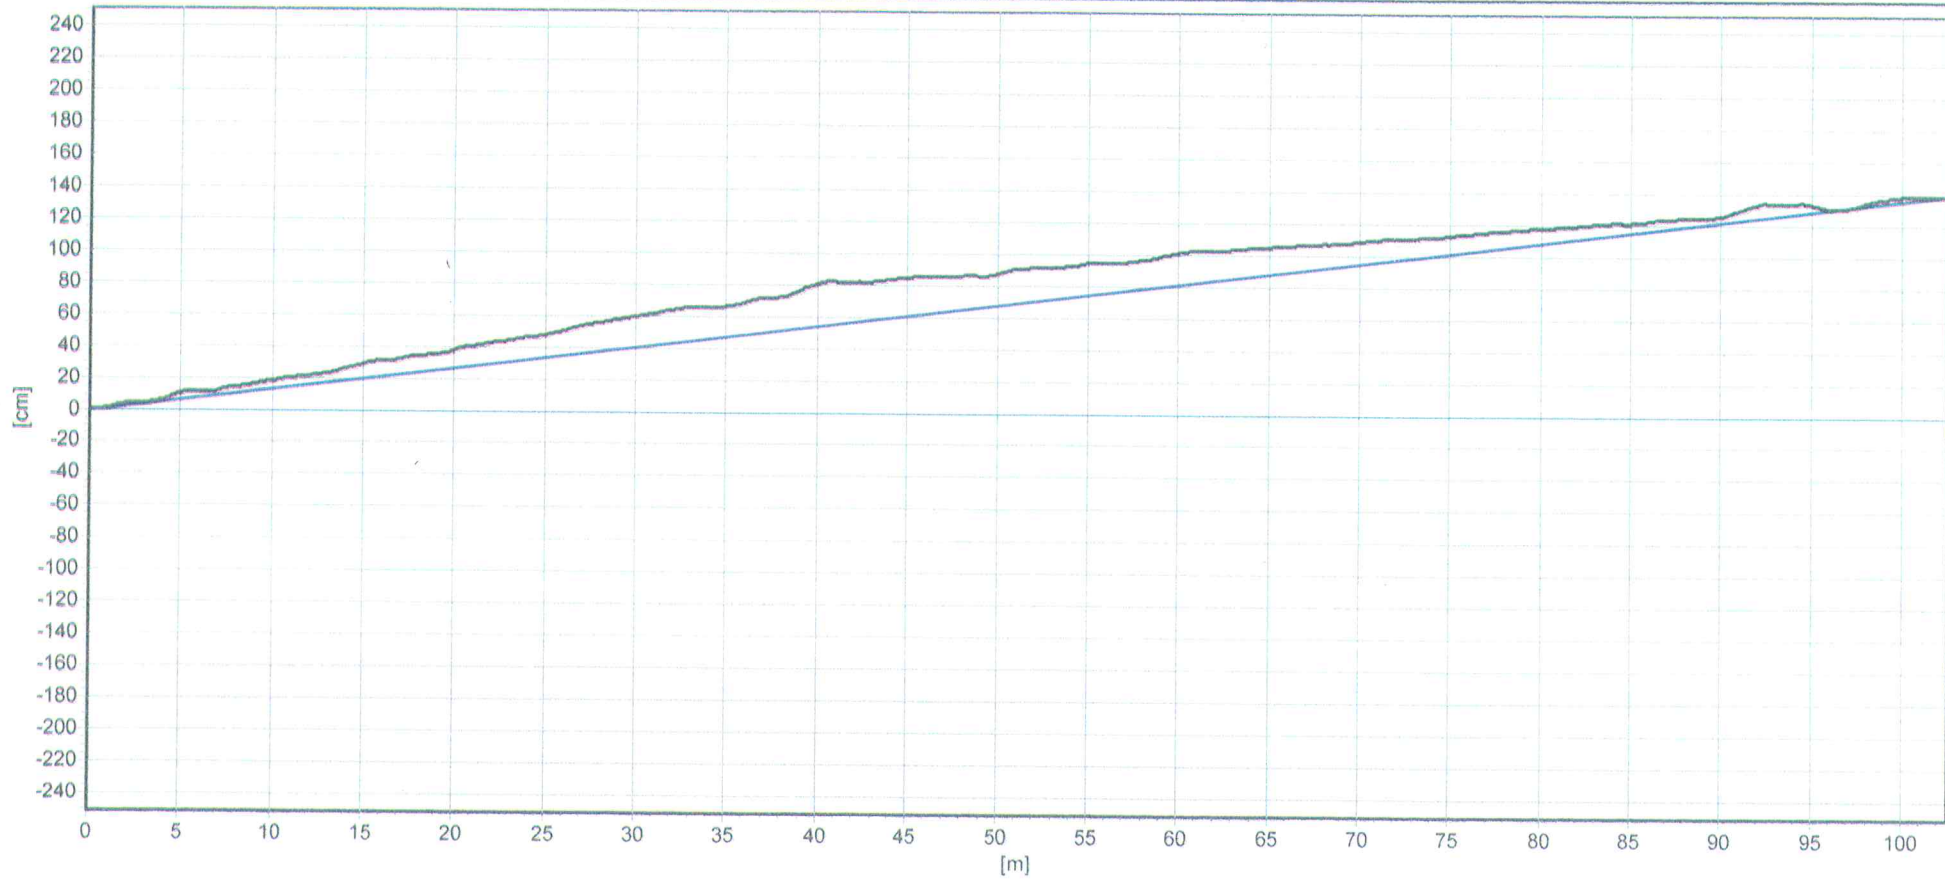

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/11

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Moldzie	Moldzie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
M35	M36	11,44	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		11	

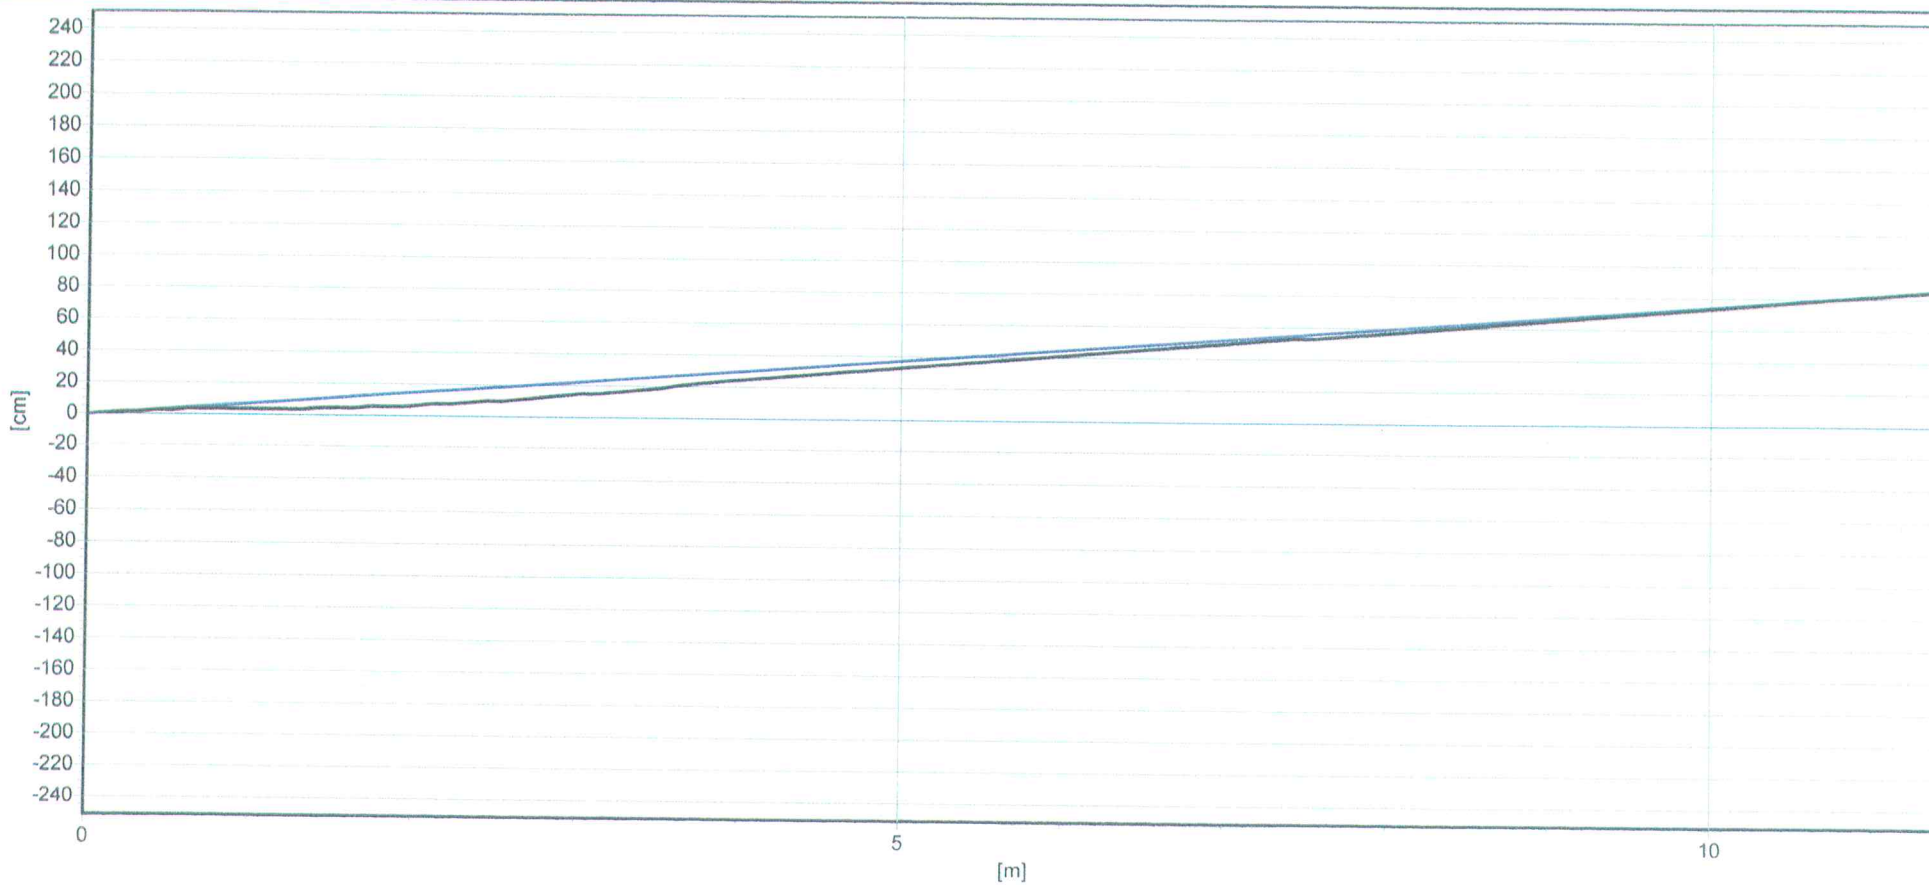

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/12

Data 2012-11-24

Zlecniodawca				
Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
M35	do przepompowni	30,16	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		12	

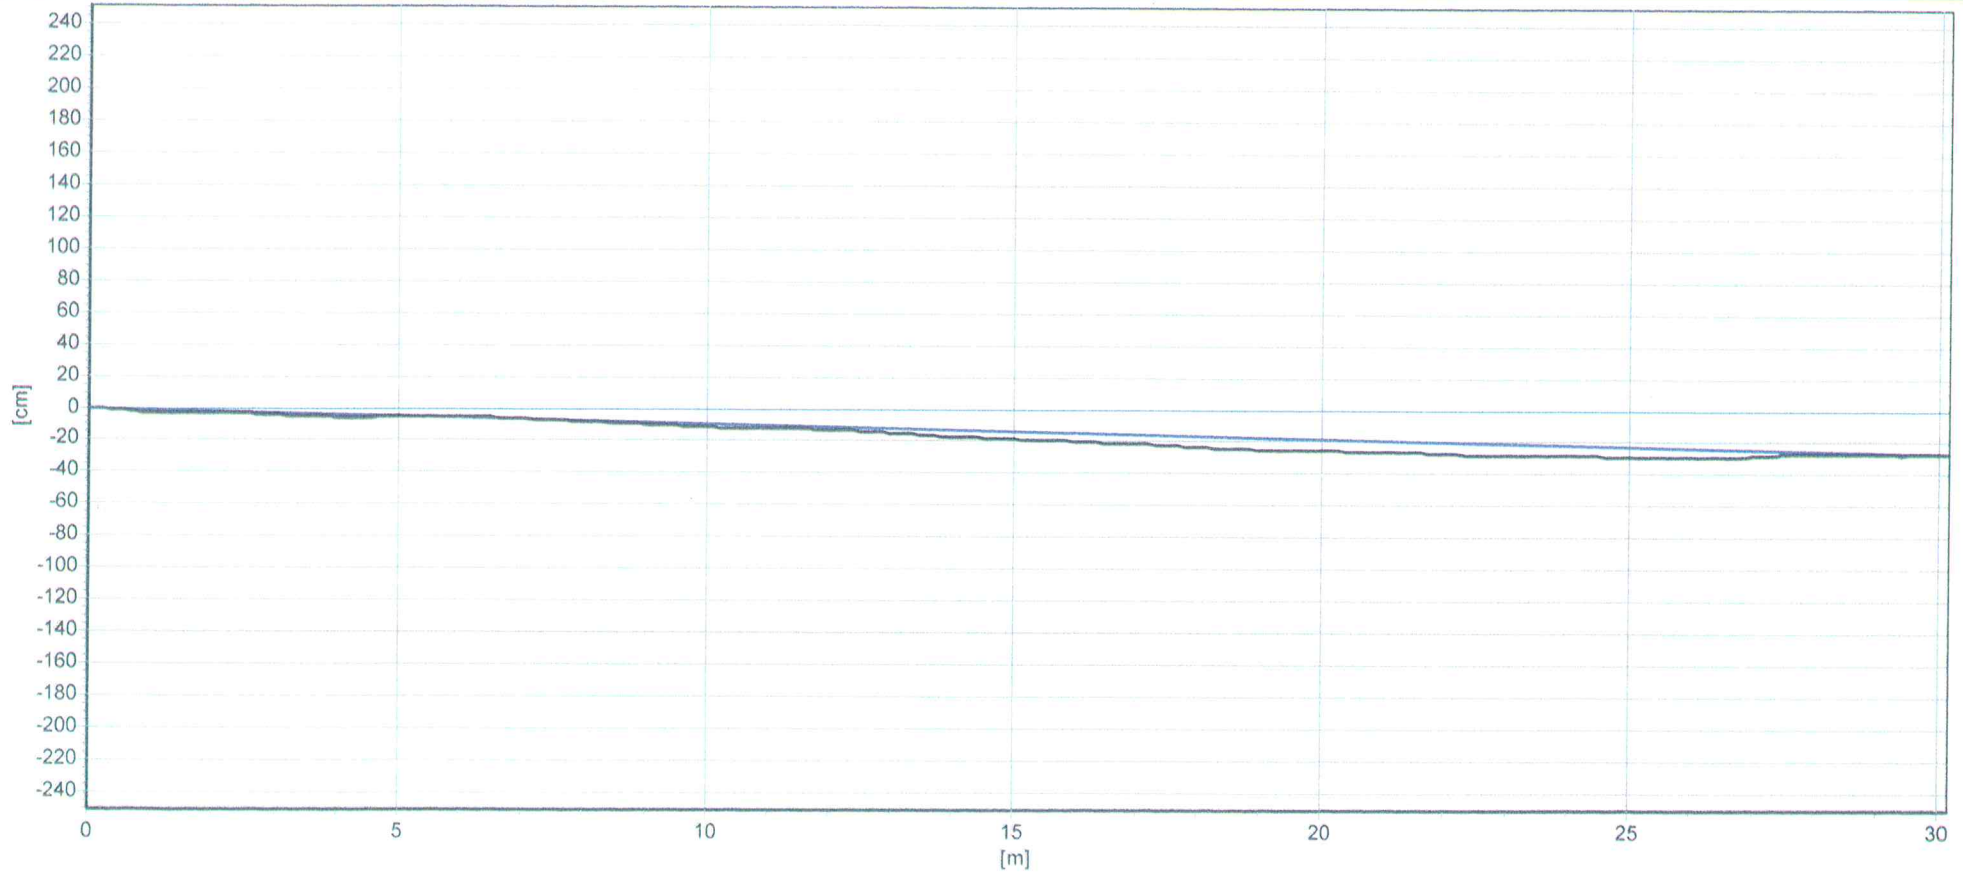

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 EtK ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/15

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina EtK				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
M32	M33,M34	21,96	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		15	

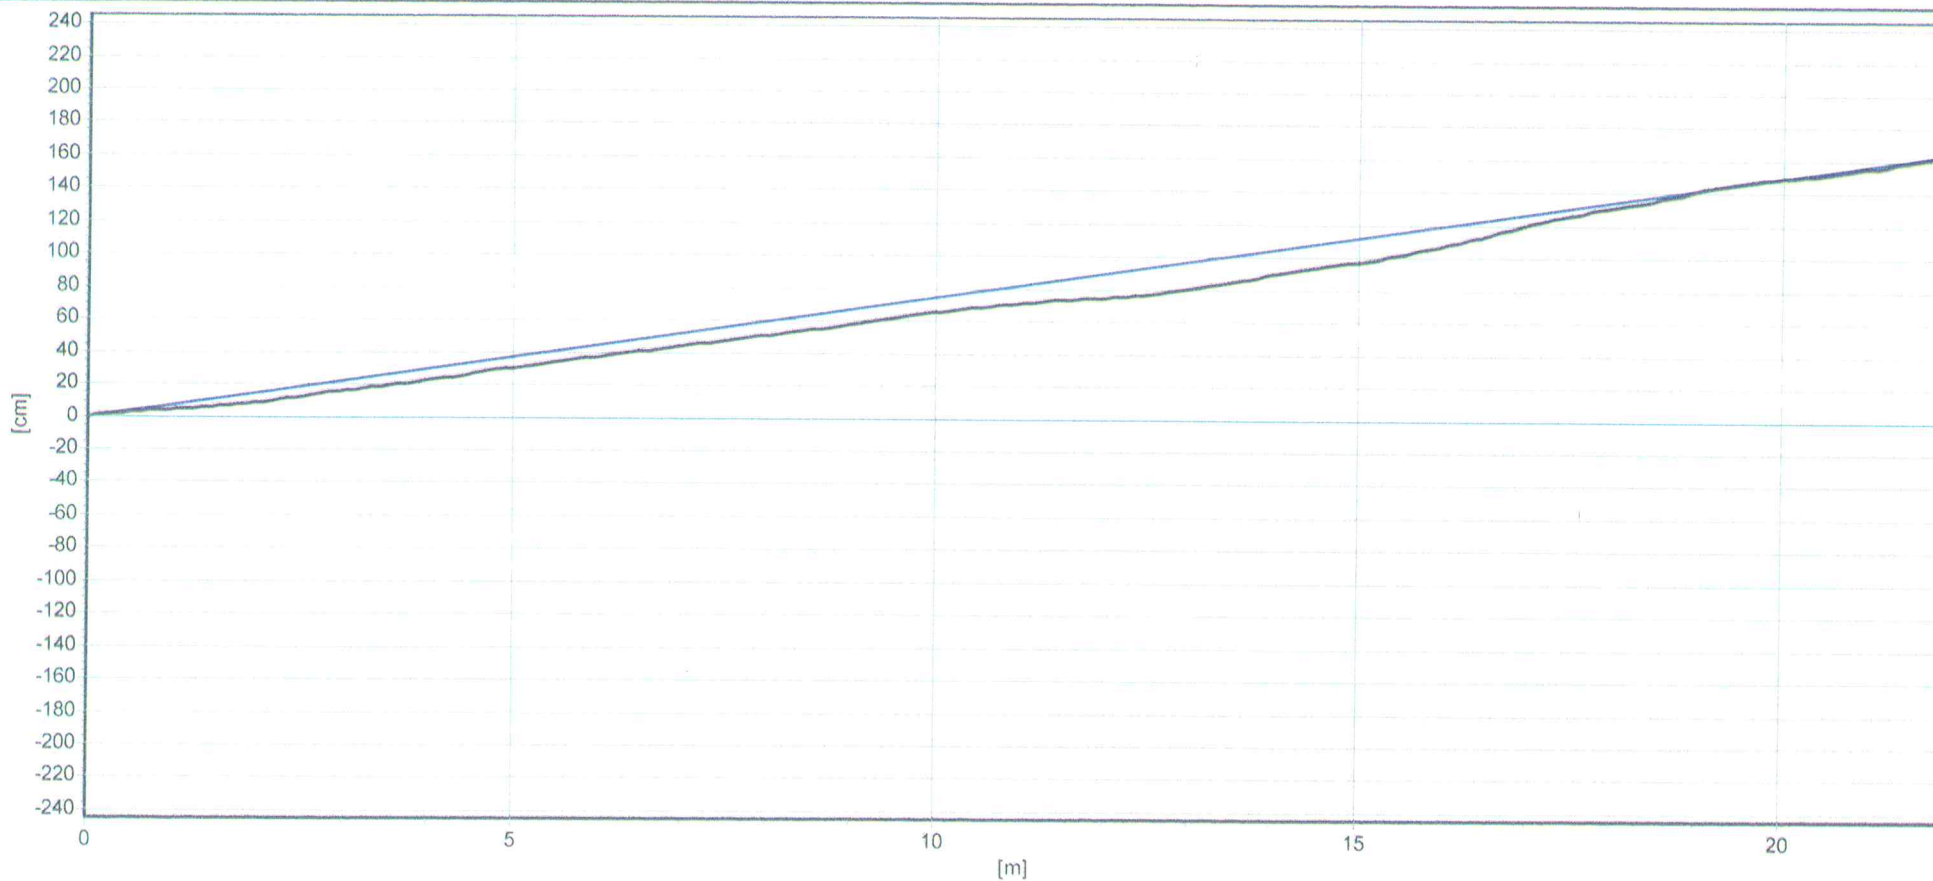

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/16

Data 2012-11-24

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
M36	M35,,M28	32,14	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		16	

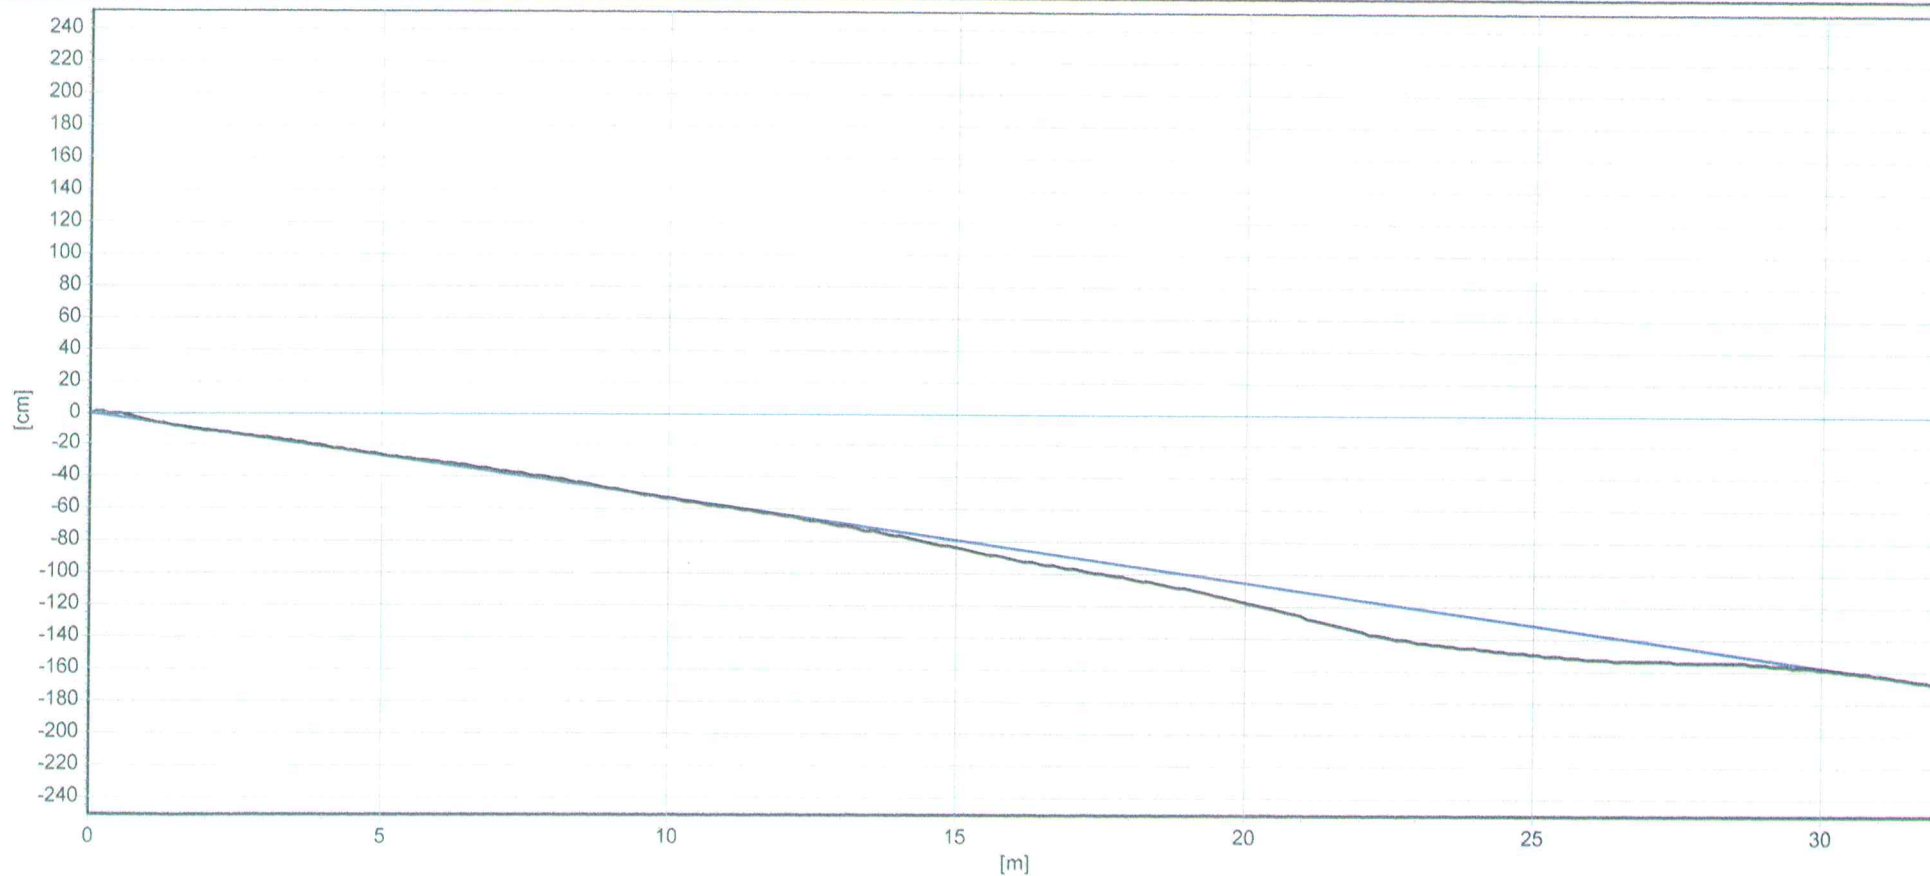

— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/17

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
M36	M37	46,02	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		17	

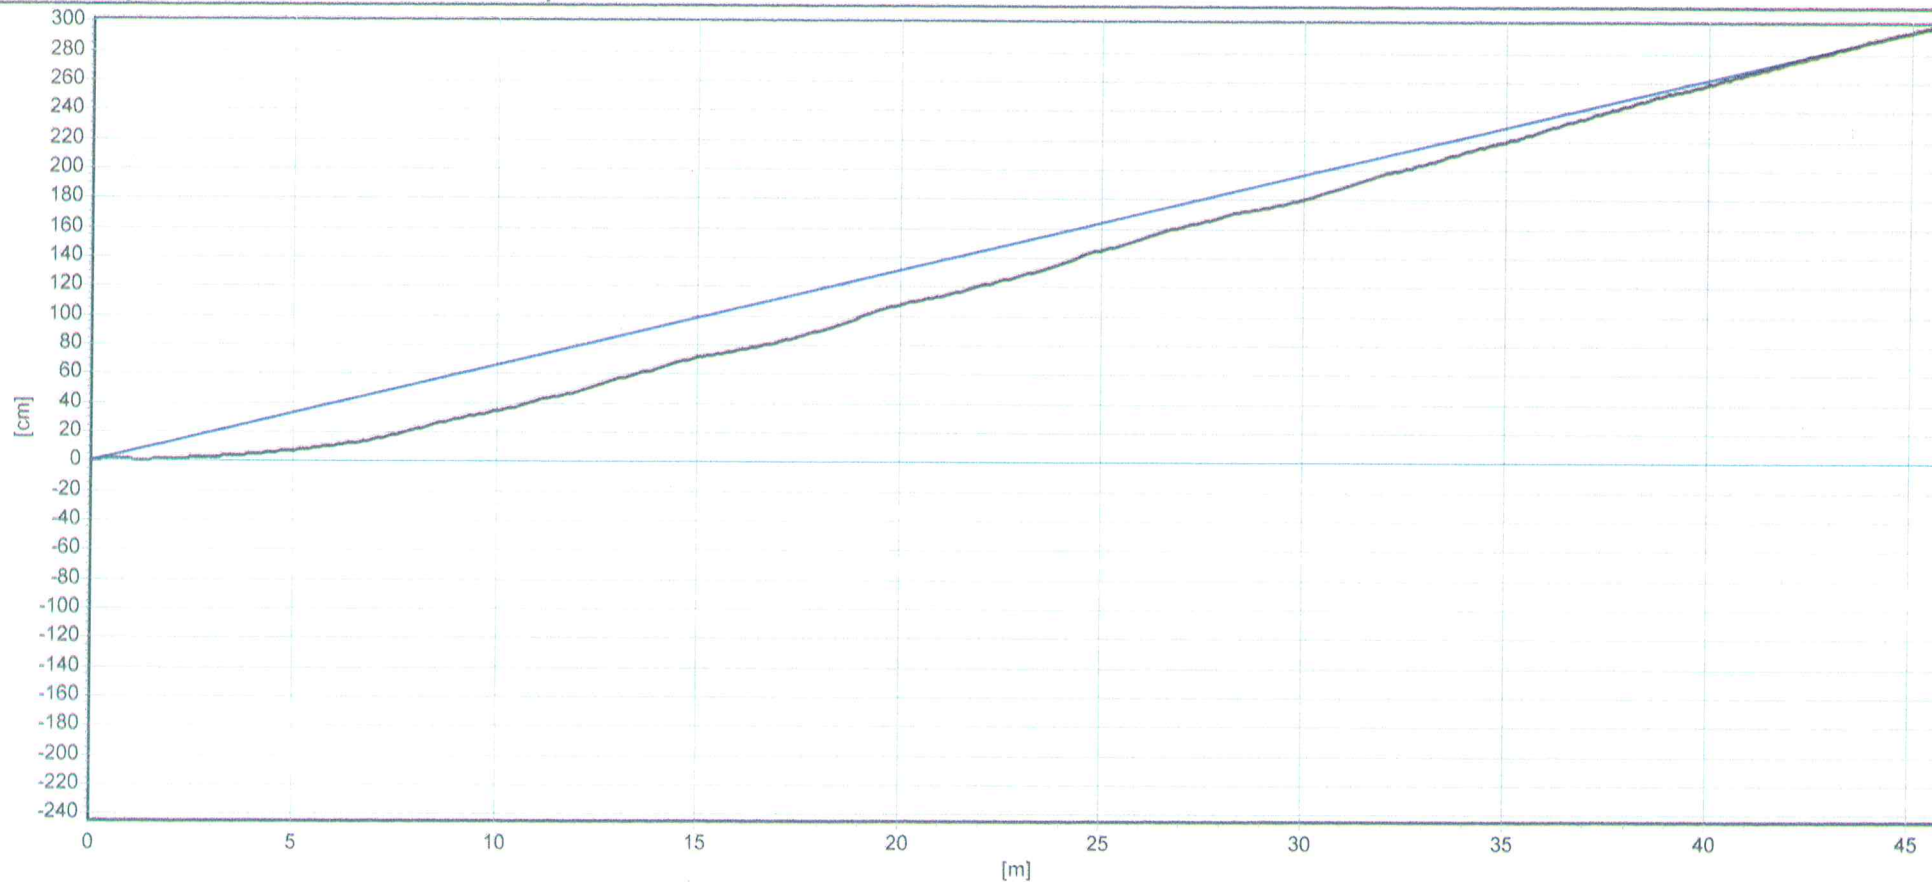

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/18

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
na przeciwko pdo judzik		48,28	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		18	

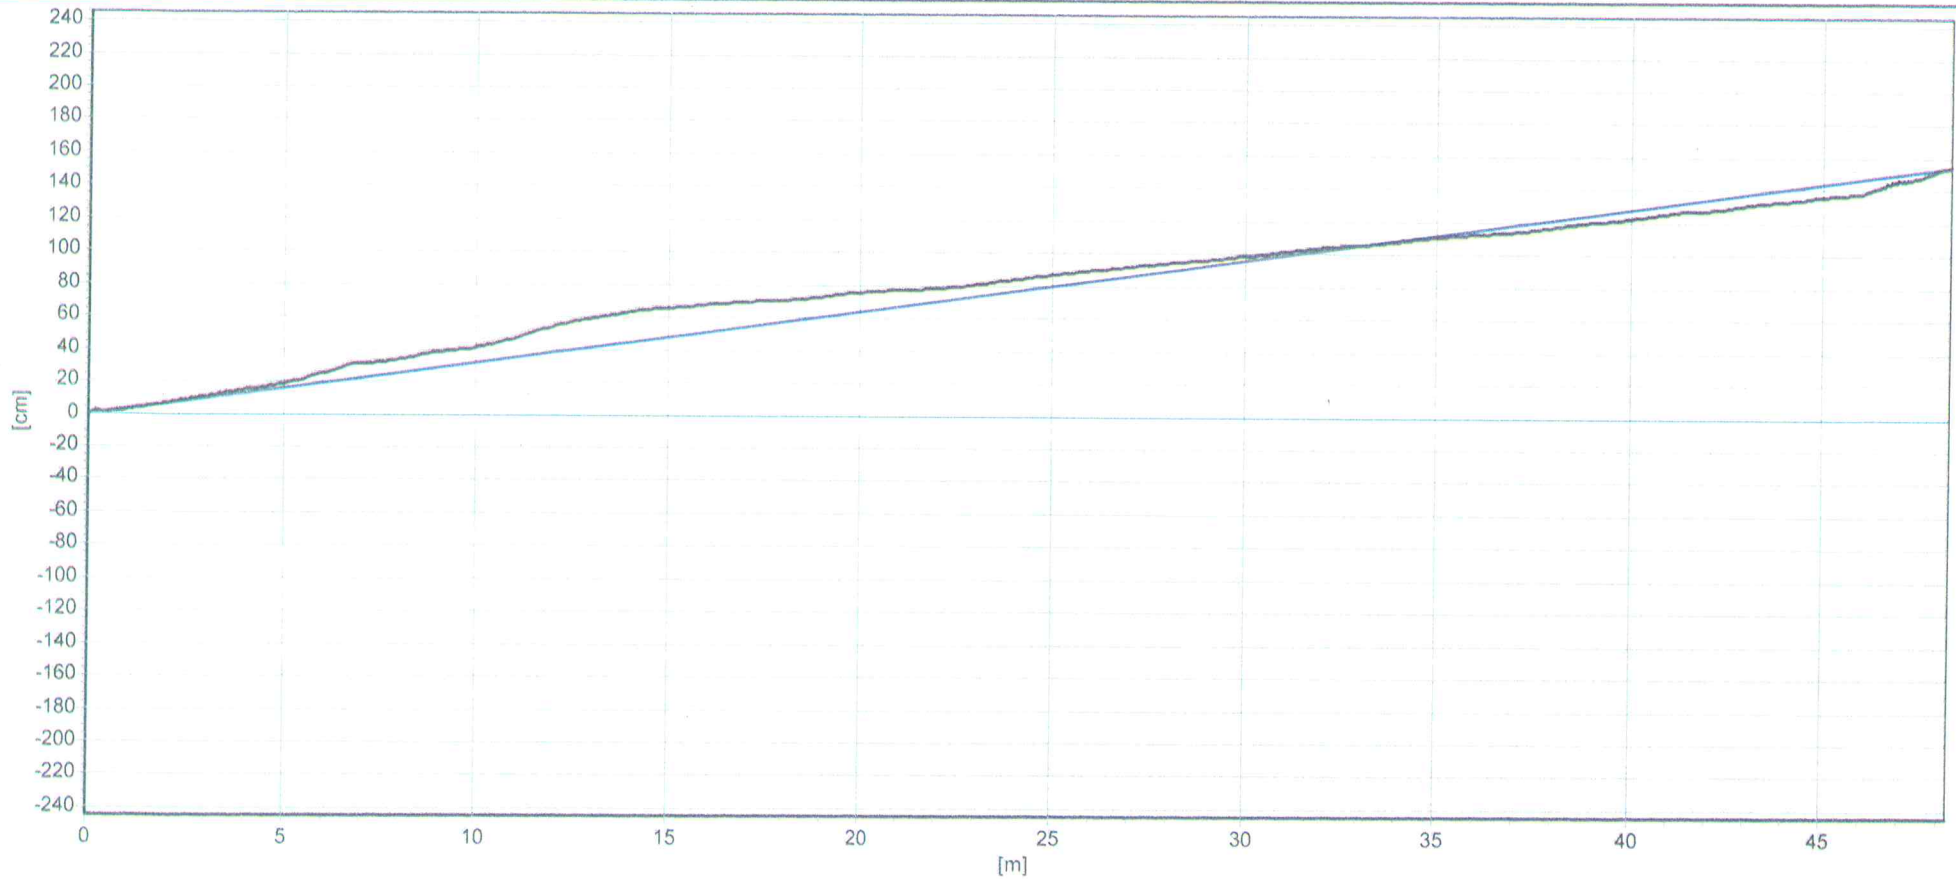

- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/19

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Mołdzie	Mołdzie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
M38.1	PM1	25,14	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		19	

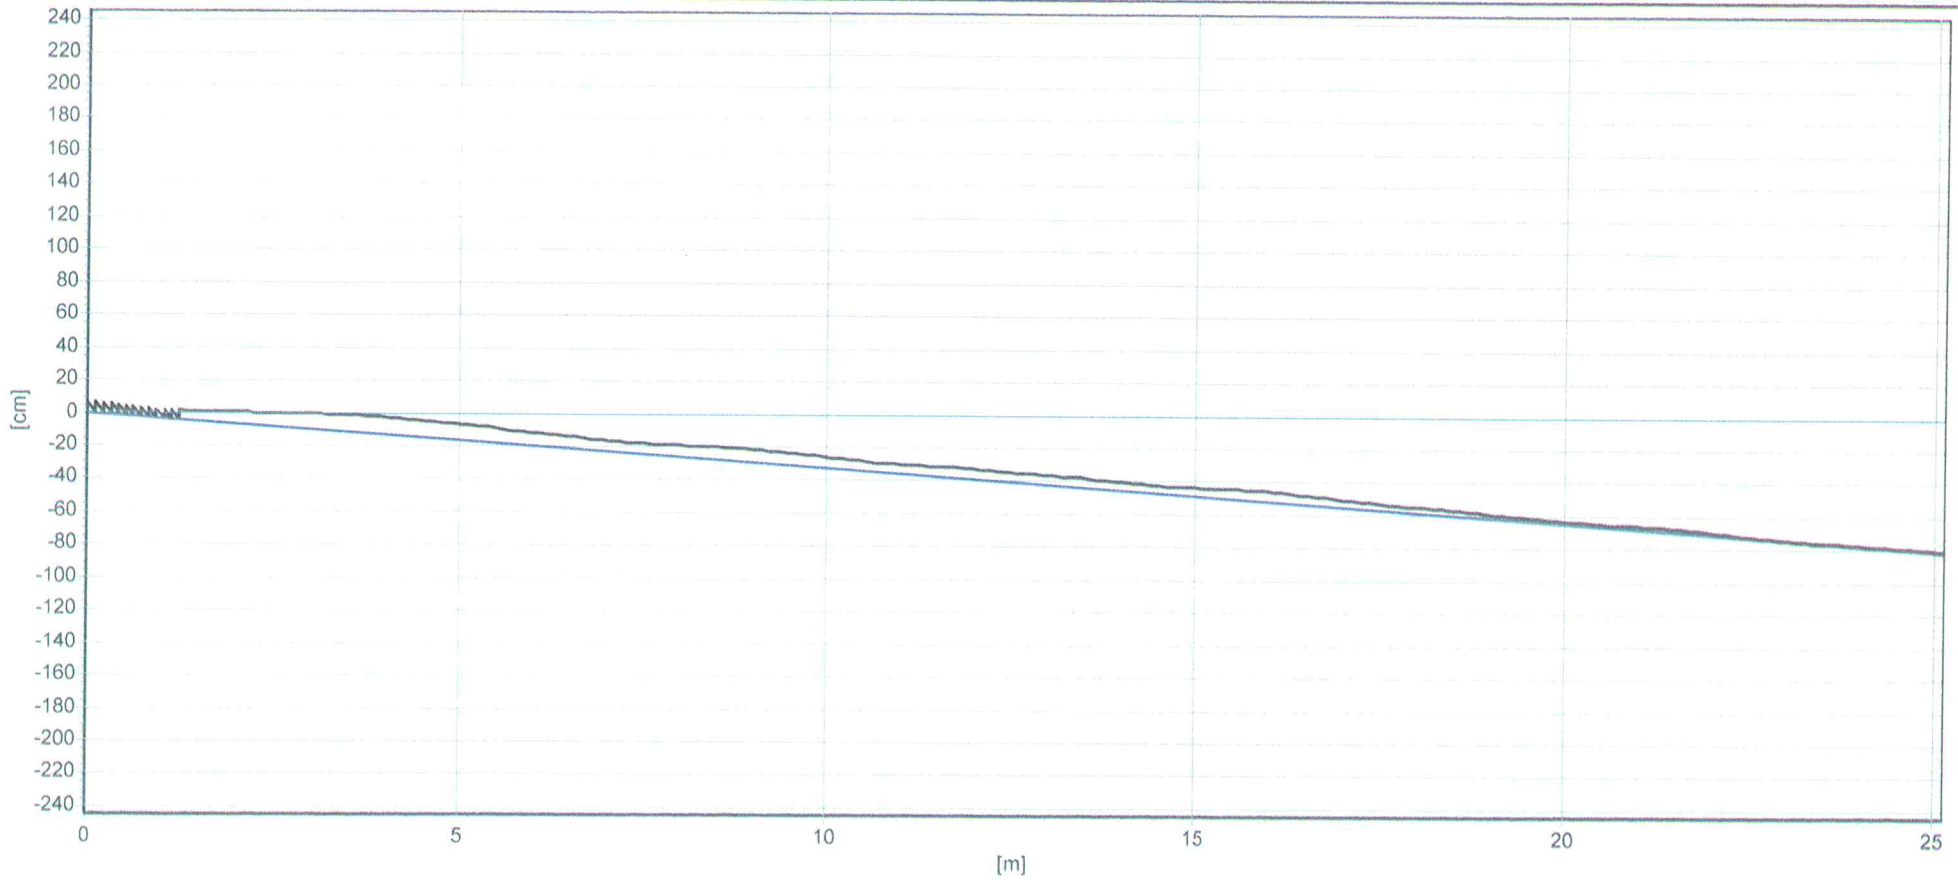

- Średni - Wykres