

Bartłomiej Adasiewicz

Od: Stępiński Jarosław [PGE Dystr. O.Białystok] <Jaroslaw.Stepinski@pgedystrybucja.pl>
Wysłano: 17 marca 2017 12:01
Do: Bartłomiej Adasiewicz
Temat: RE: Uzgodnienie chodnik Barany
Załączniki: skan_xerox_20170317115300.PDF

W załączniku.

Uzgodnienie na arkuszu nr 2 dotyczy arkusza 1 i 2.

Treść uzgodnienia przepisać do dokumentacji.

From: Bartłomiej Adasiewicz [<mailto:b.adasiewicz@elk.gmina.pl>]
Sent: Thursday, March 16, 2017 2:56 PM
To: Stępiński Jarosław [PGE Dystr. O.Białystok]
Subject: Uzgodnienie chodnik Barany

Jarosław Stępiński
T +48 85 676 6464
Specjalista ds. Sieci
Wydział Majątku Sieciowego
PGE Dystrybucja S.A.



PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł., Kapitał wpłacony: 9
zł.,
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w danych zawartych w niniejszej wiadomości i załącznikach do ni-
informacje, czy oświadczenia w niej zawarte dotyczące w szczególności opisów, rysunków, fotografii, parametrów technicznych, warunków har
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, warunków umowy i inny
istotnych, objętych niniejszą wiadomością, nastąpi w umowie zawartej w formie odrębnego dokumentu.

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lu
inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku c
wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged materi
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intend
prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Arkusz N. 2


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Elk
19-300 Elk, ul. Sportowa 1, tel. (85) 6766400, fax (85) 6766410

Projektowane wykonanie czołowej
wzrostki 1.2 Barany, uzgodniono jak niżej
gł. Elk

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RE Elk
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurą ochronną o długości 1m od miejsca skrzyżowania i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk
4. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się
5. 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zgłosić do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektowanych robót zgłosi się do RE Elk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.
7. Zastanowić udzieleniu pozwolenia
Elk dnia 17.03.2017
8. Pod względem nie posesie oraz przy skrzyżowaniu z drogą utwardzoną zastanowić wytyczenie ochronne dwustronne twardo (np. SRS 160).

Rejon Energetyczny Elk
Wydział Zarządzania Siecią
Specjalista ds. Sieci
Jarosław Stepiński

Kopie
1214-34/2002
2017-03-01

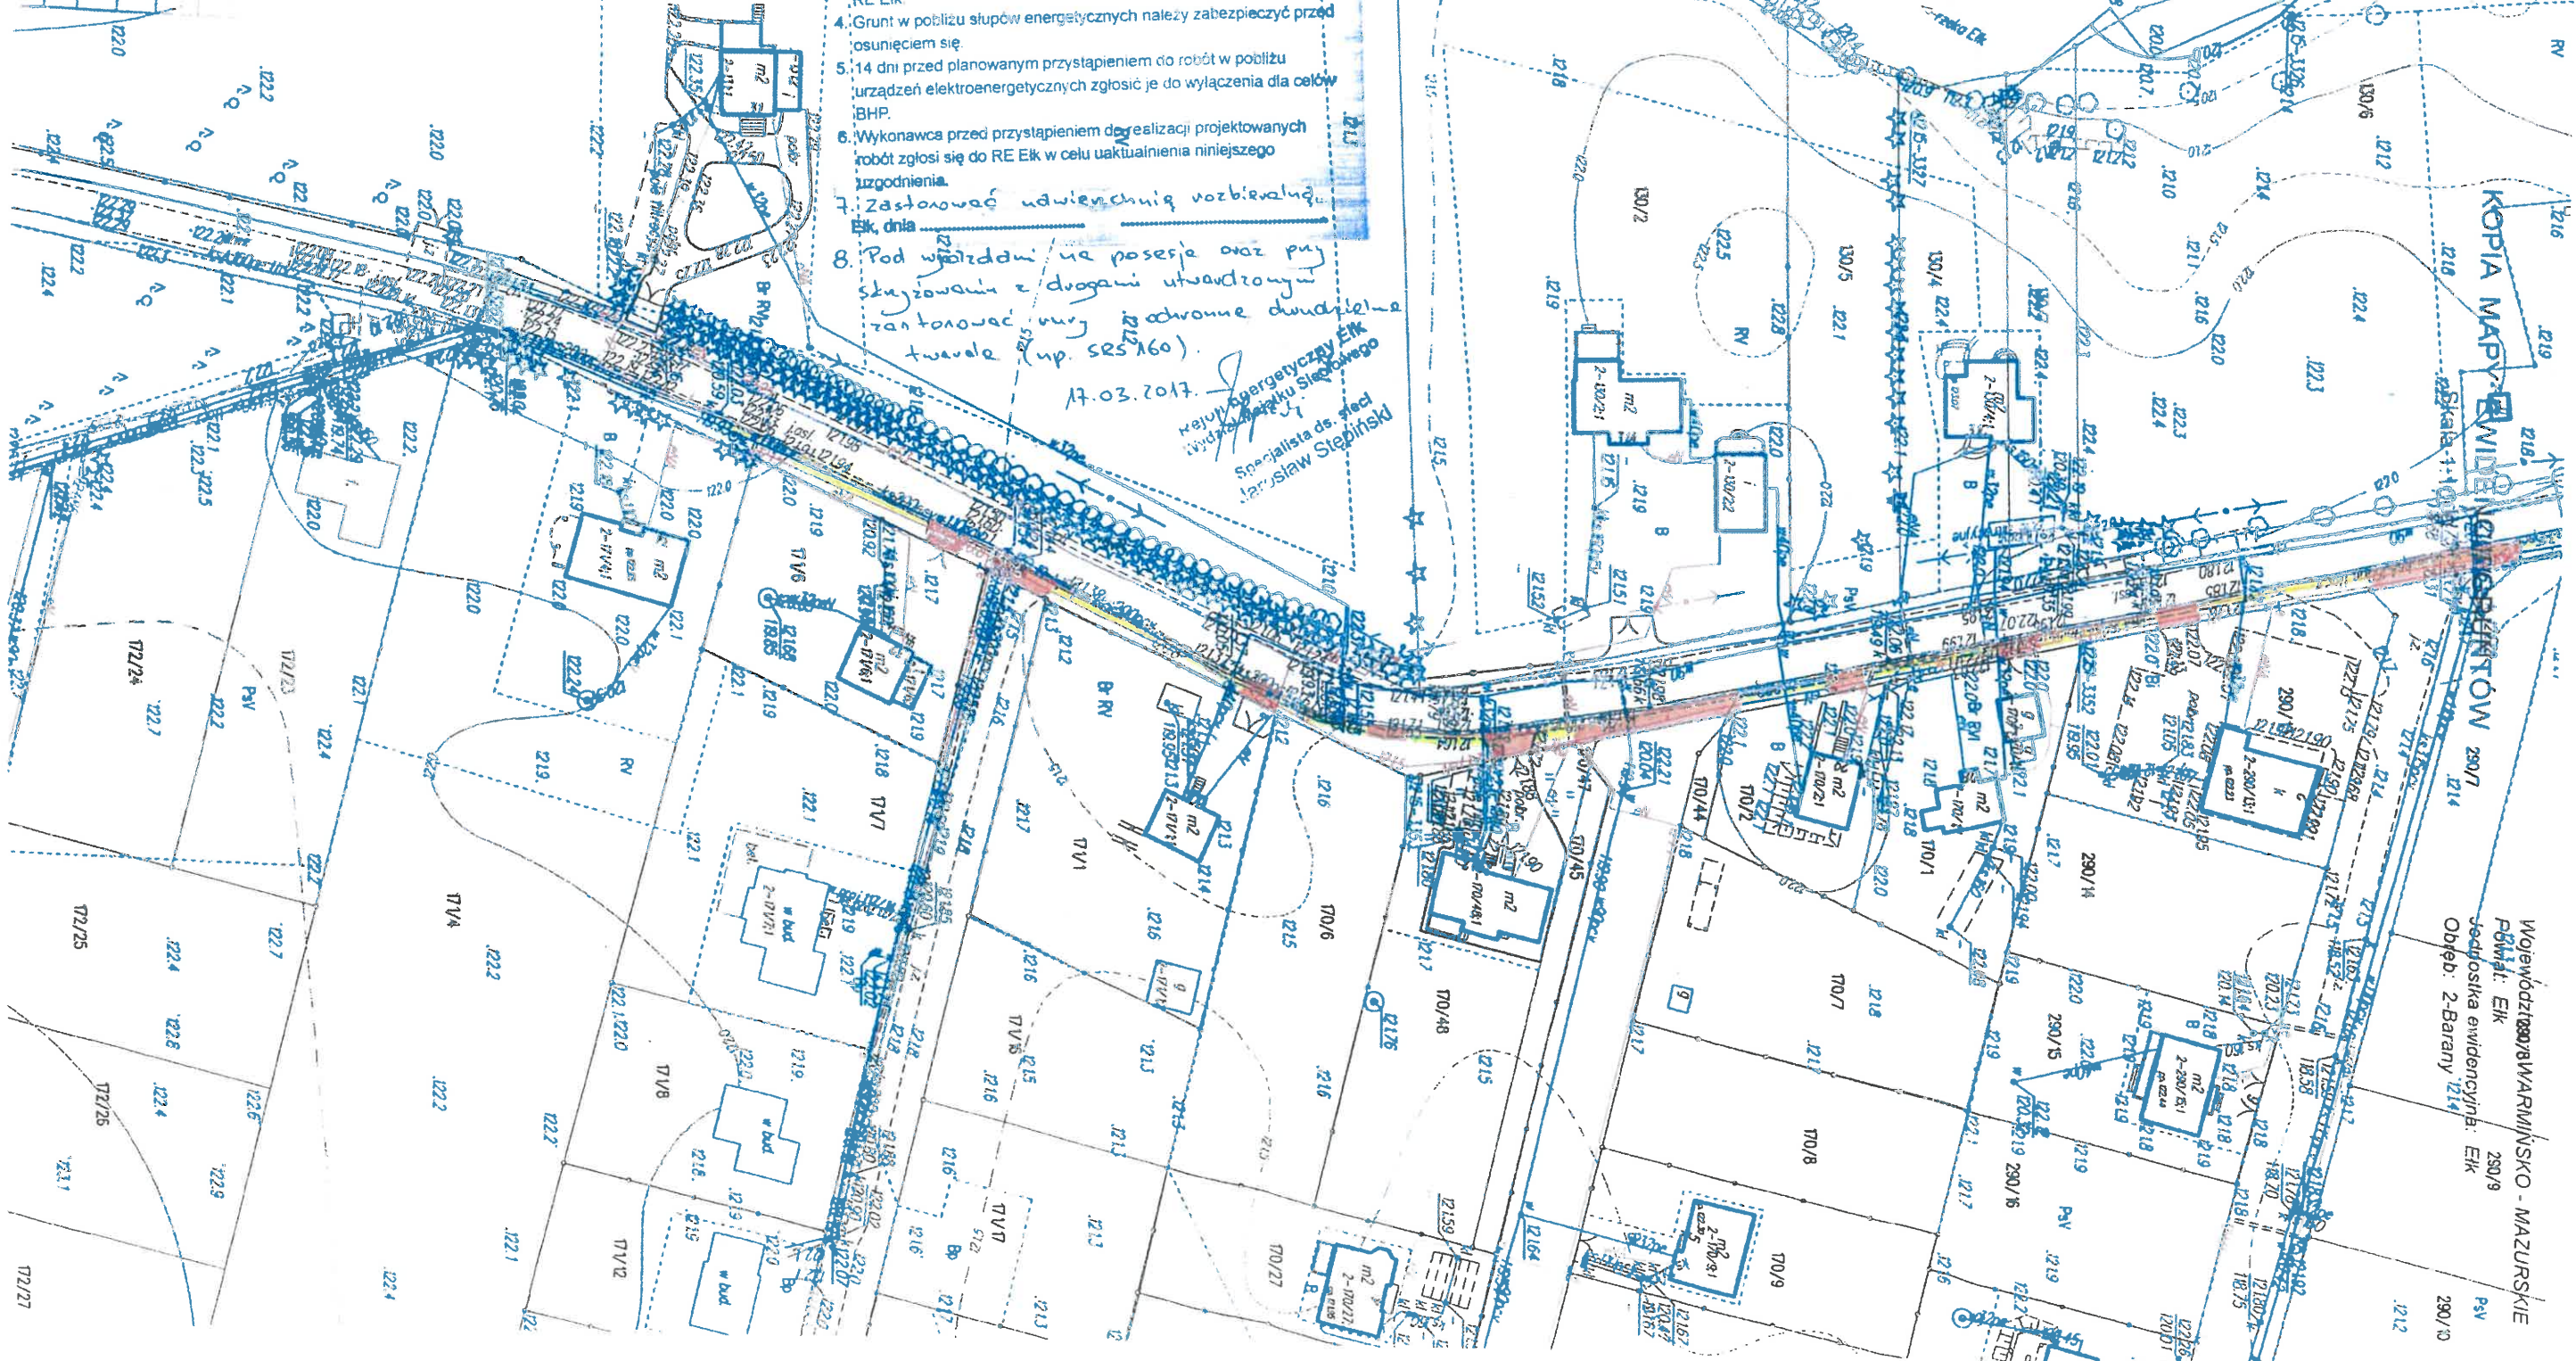

KOPIA MAPY EVIDENCYJNEJ
WIDOKU Z PRZECIENIA
290/7

Województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE
PBM: Elk 290/9
Jednostka ewidencyjna: Elk
Obiekt: 2-Barany 214